Les teneurs maximales en pesticides dans les eaux distribuées dans le Loiret

2010

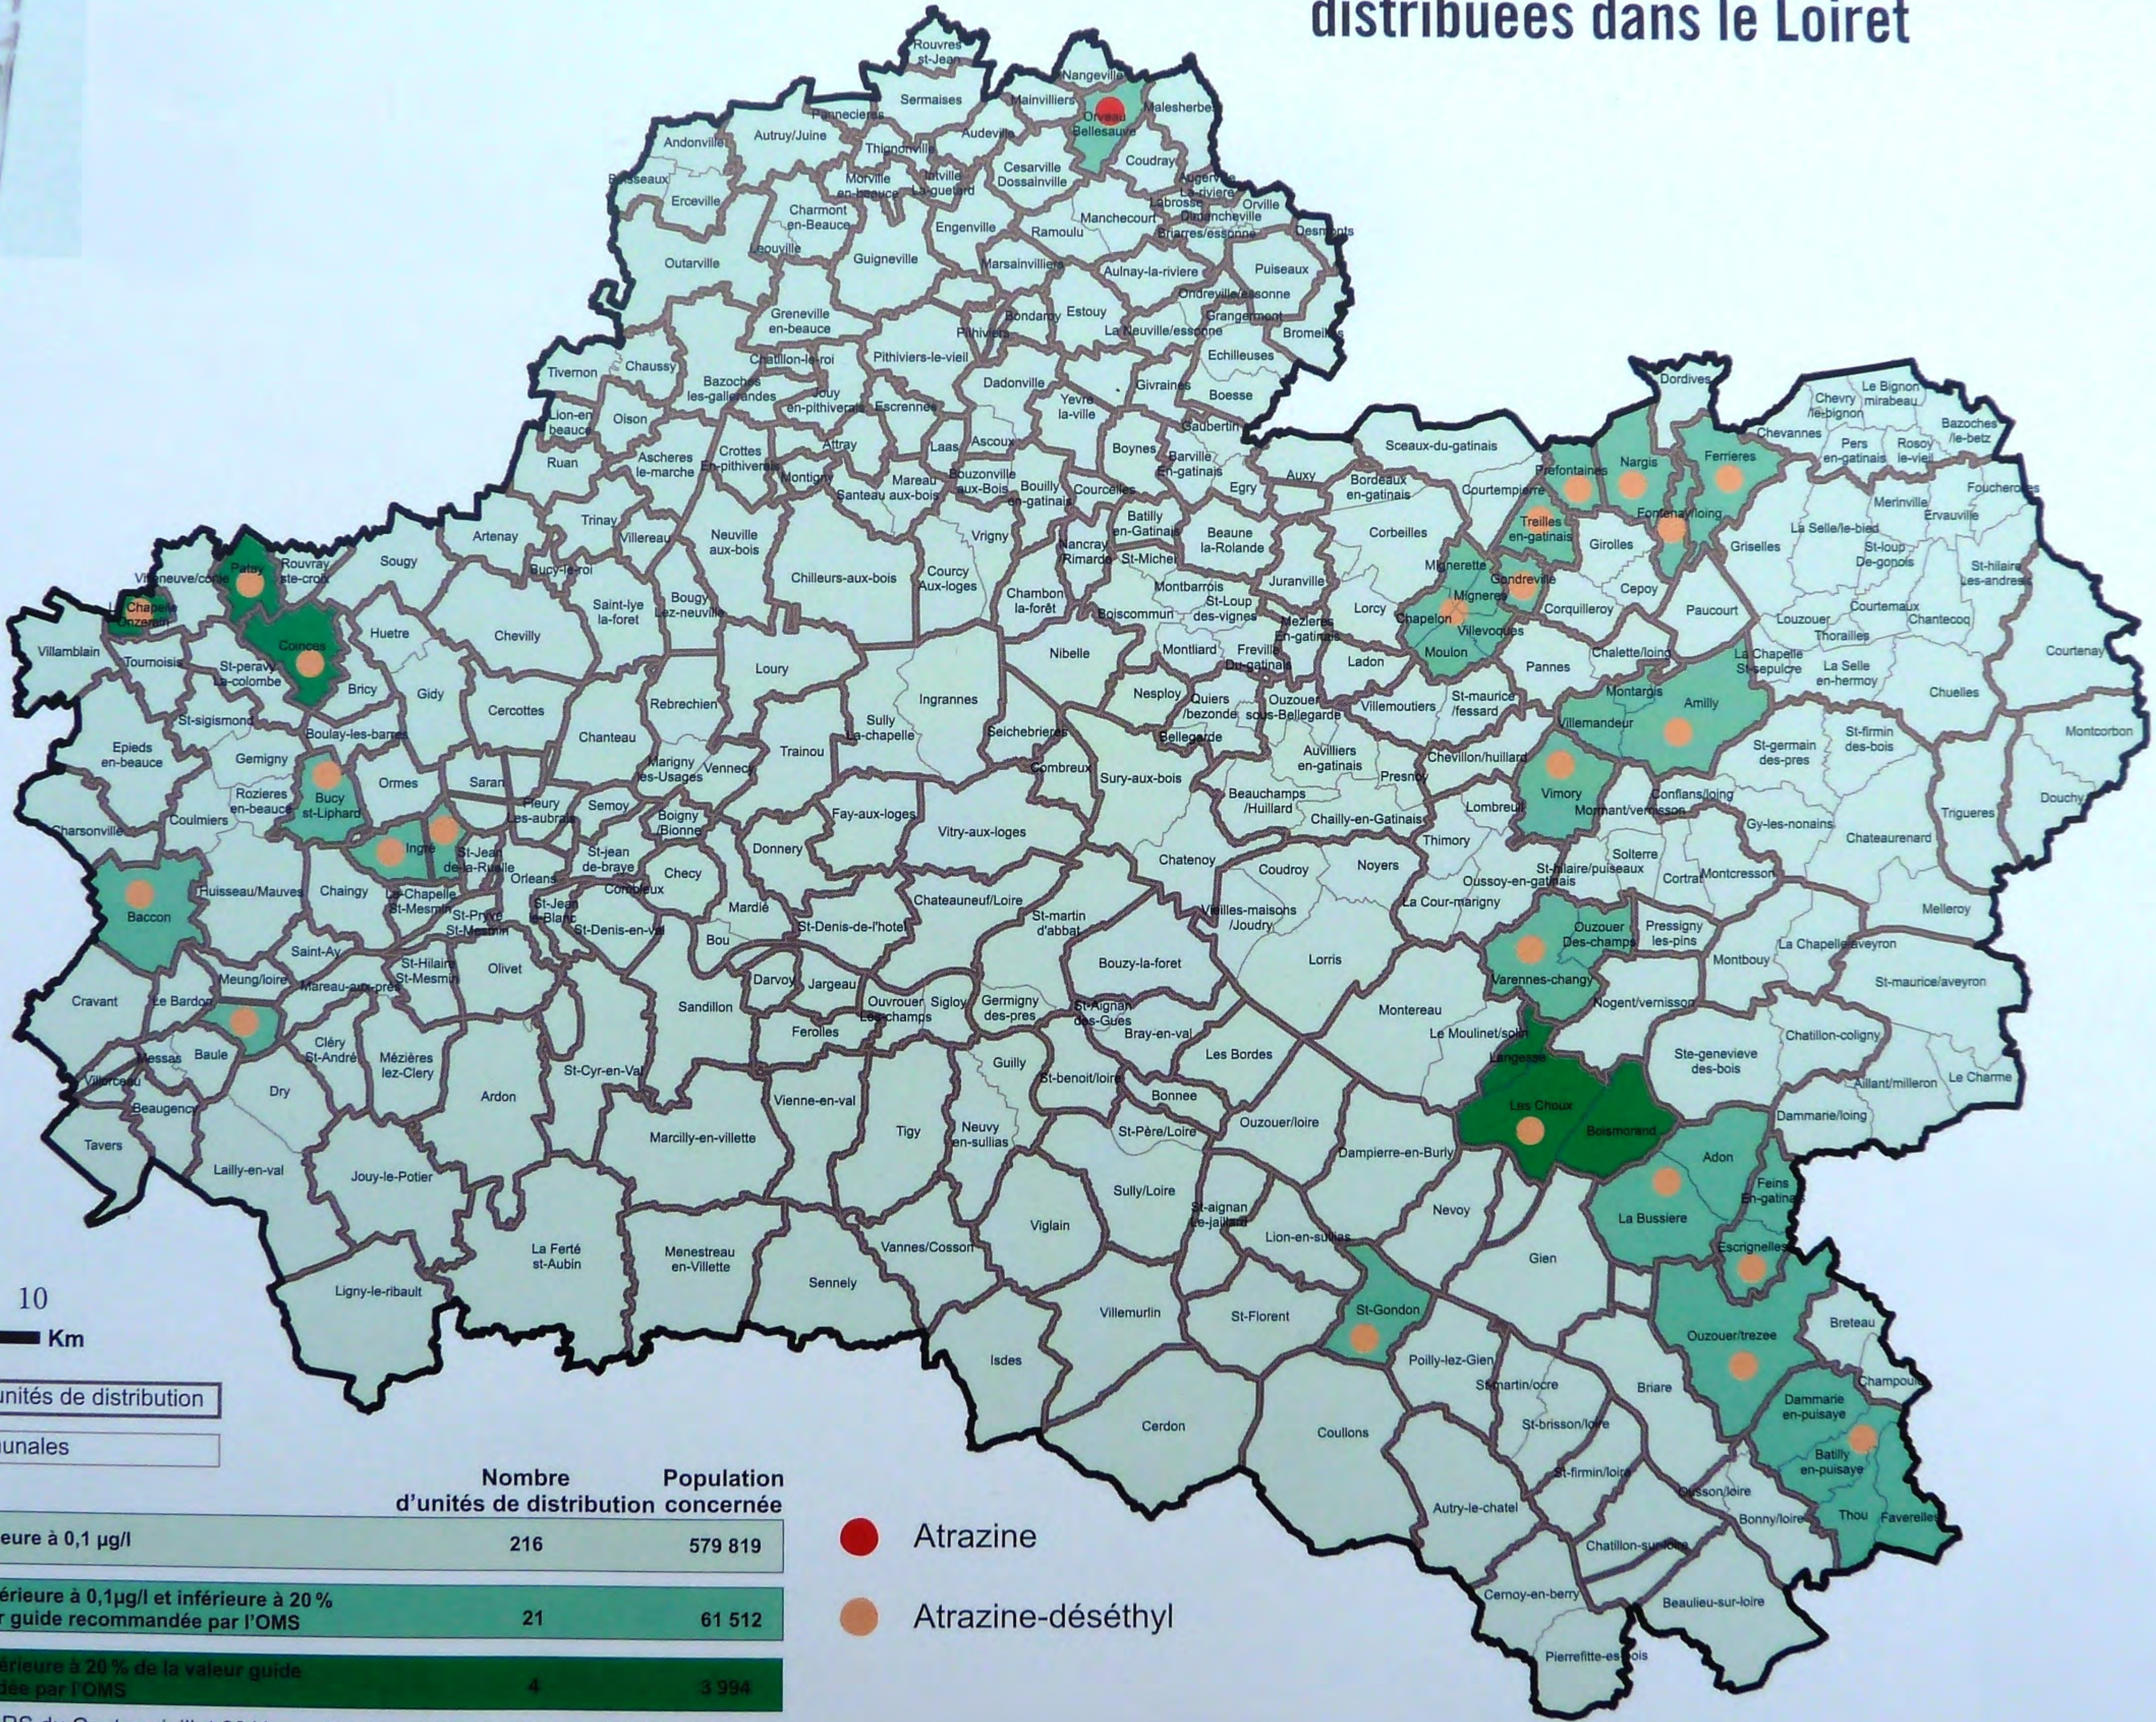

	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
Contour des unités de distribution		
Limites communales		
A Teneur inférieure à 0,1 µg/l	216	579 819
B1 Teneur supérieure à 0,1µg/l et inférieure à 20 % de la valeur guide recommandée par l'OMS	21	61 512
B2 Teneur supérieure à 20 % de la valeur guide recommandée par l'OMS	4	3 994

● Atrazine

● Atrazine-déséthyl

Réalisation : ARS du Centre - juillet 2011

Source : ARS du Centre - IGN/GéoFla ©

ars Agence Régionale de Santé Centre

La qualité bactériologique des eaux distribuées dans le Loiret

2010

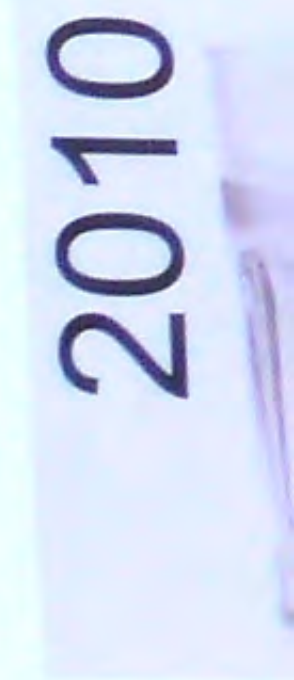

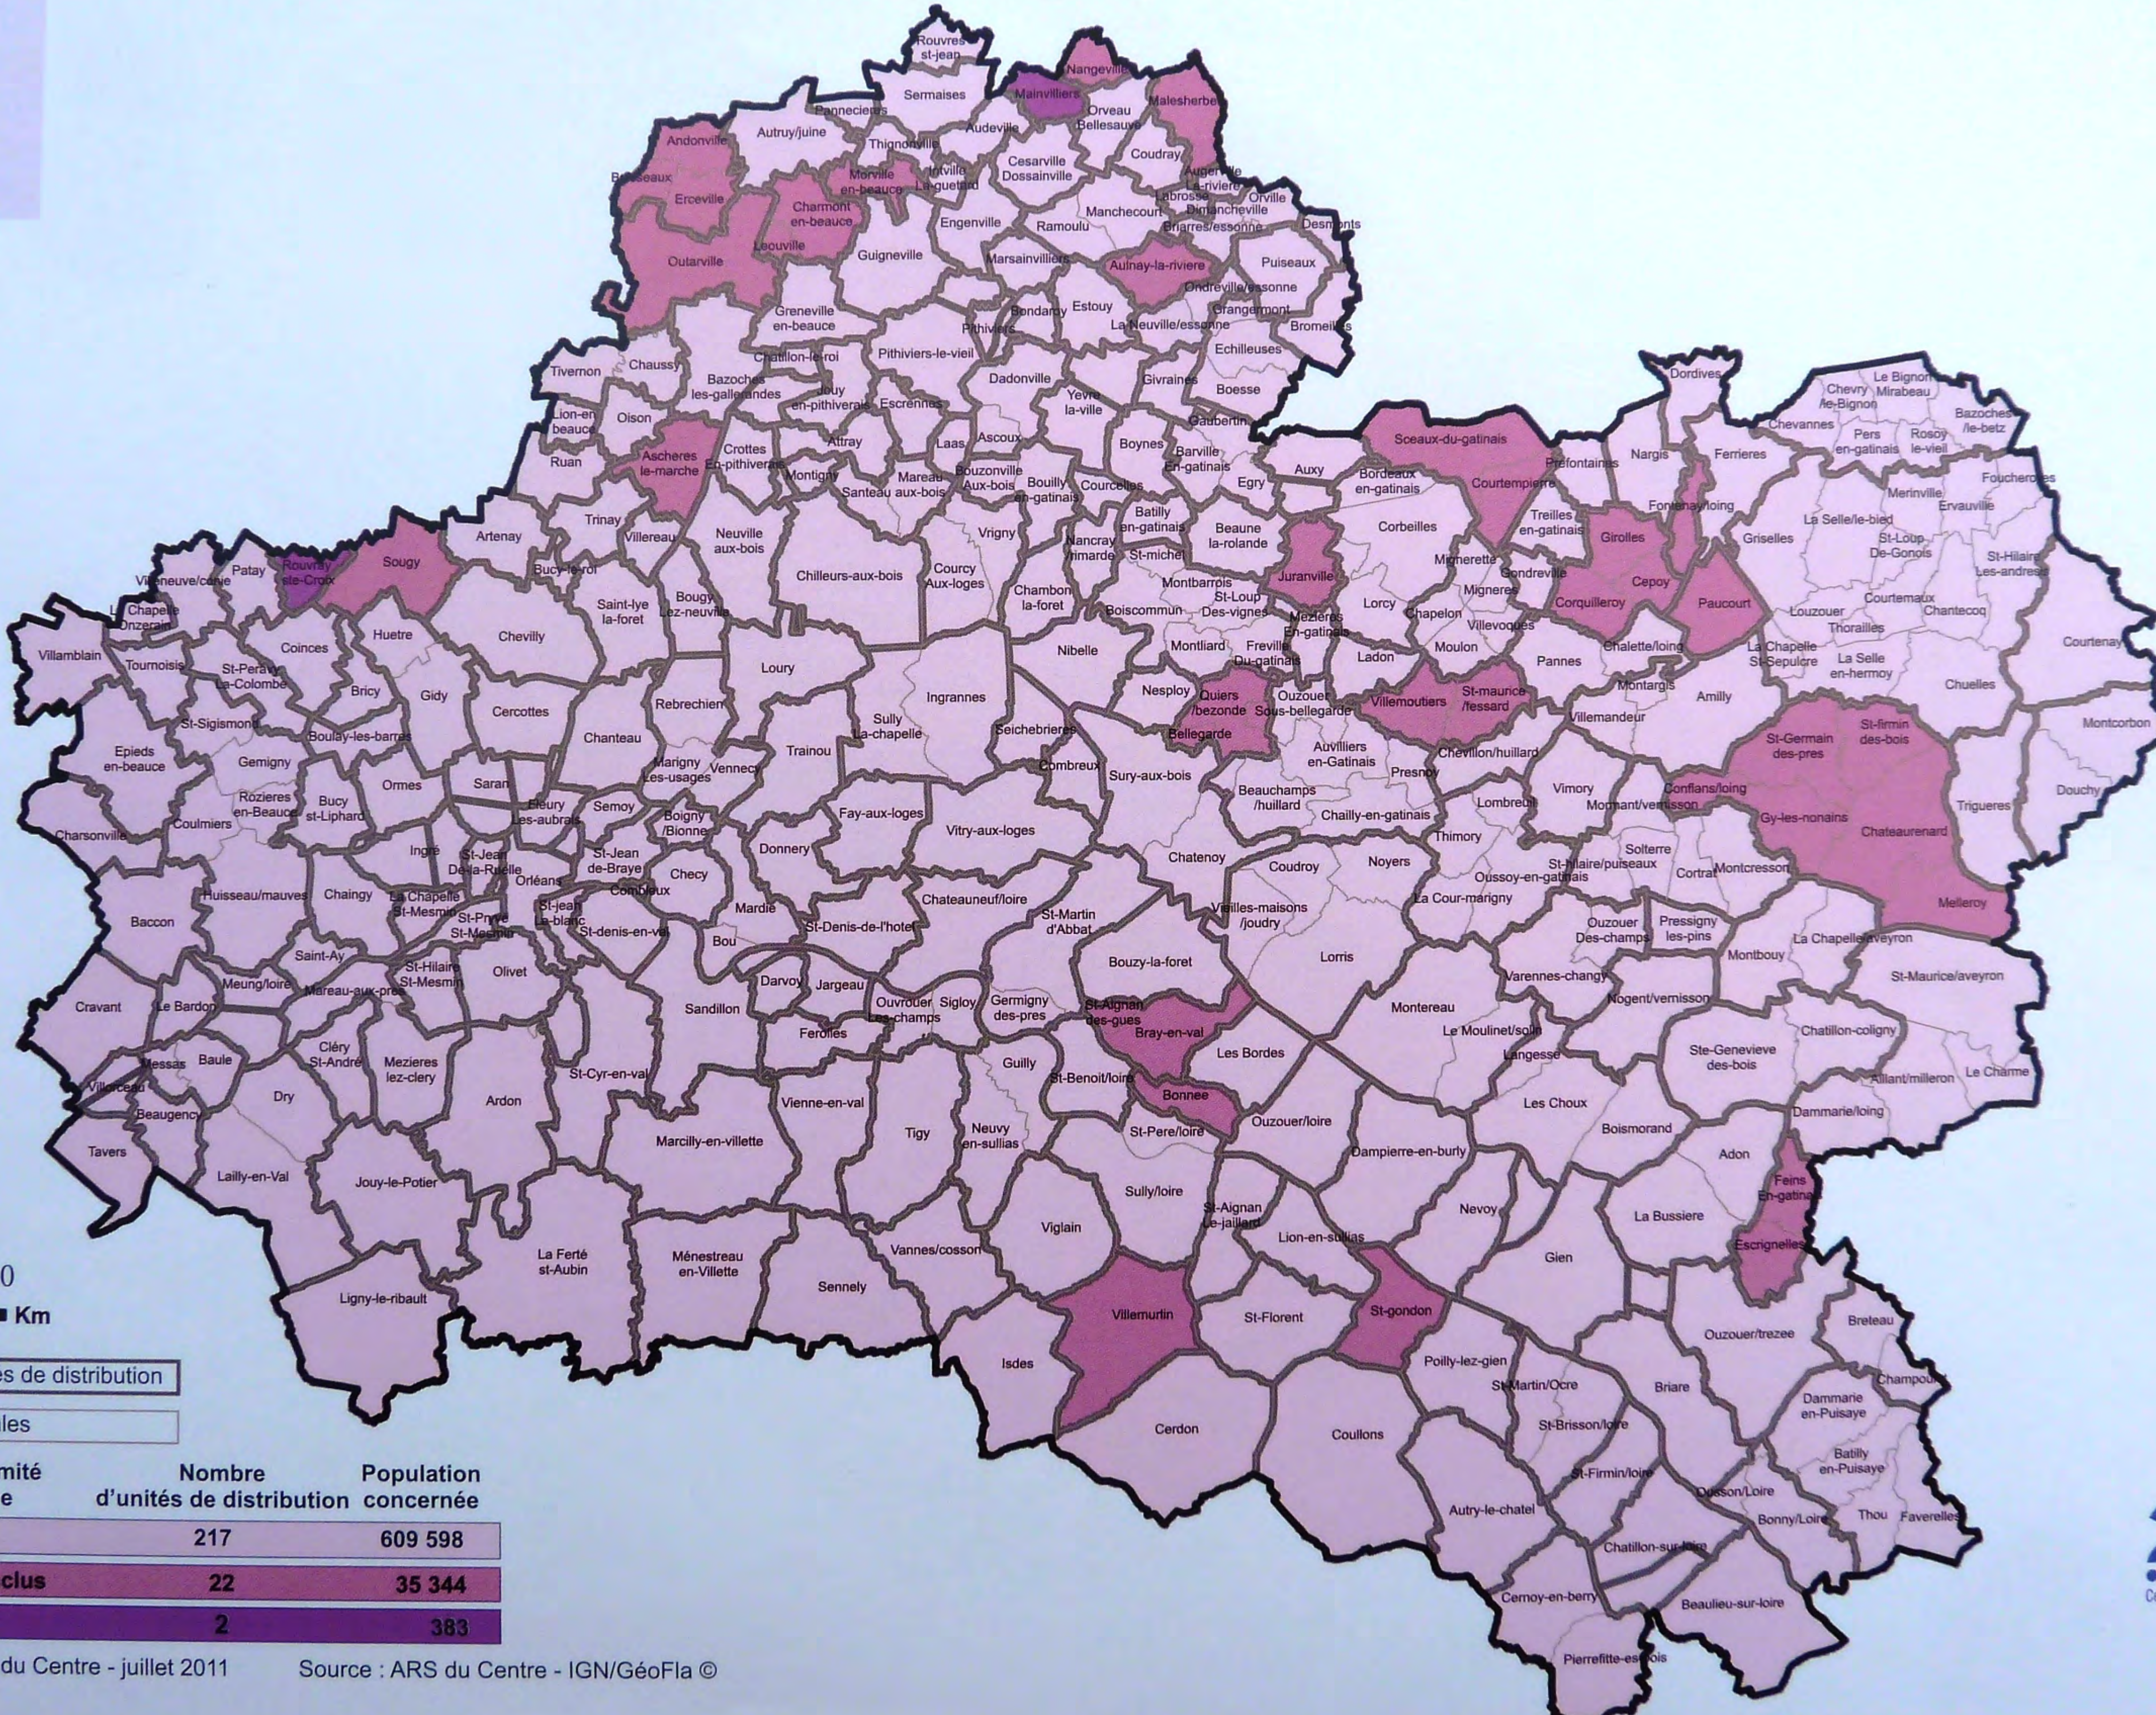

% de non-conformité bactériologique	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
≤ 5 %	217	609 598
De 5 % à 30 % inclus	22	35 344
> 30 %1	2	383

Réalisation : ARS du Centre - juillet 2011

Source : ARS du Centre - IGN/GéoFla ©

ARS Agence Régionale de Santé Centre

Les teneurs moyennes en nitrates dans les eaux distribuées dans le Loiret

2010

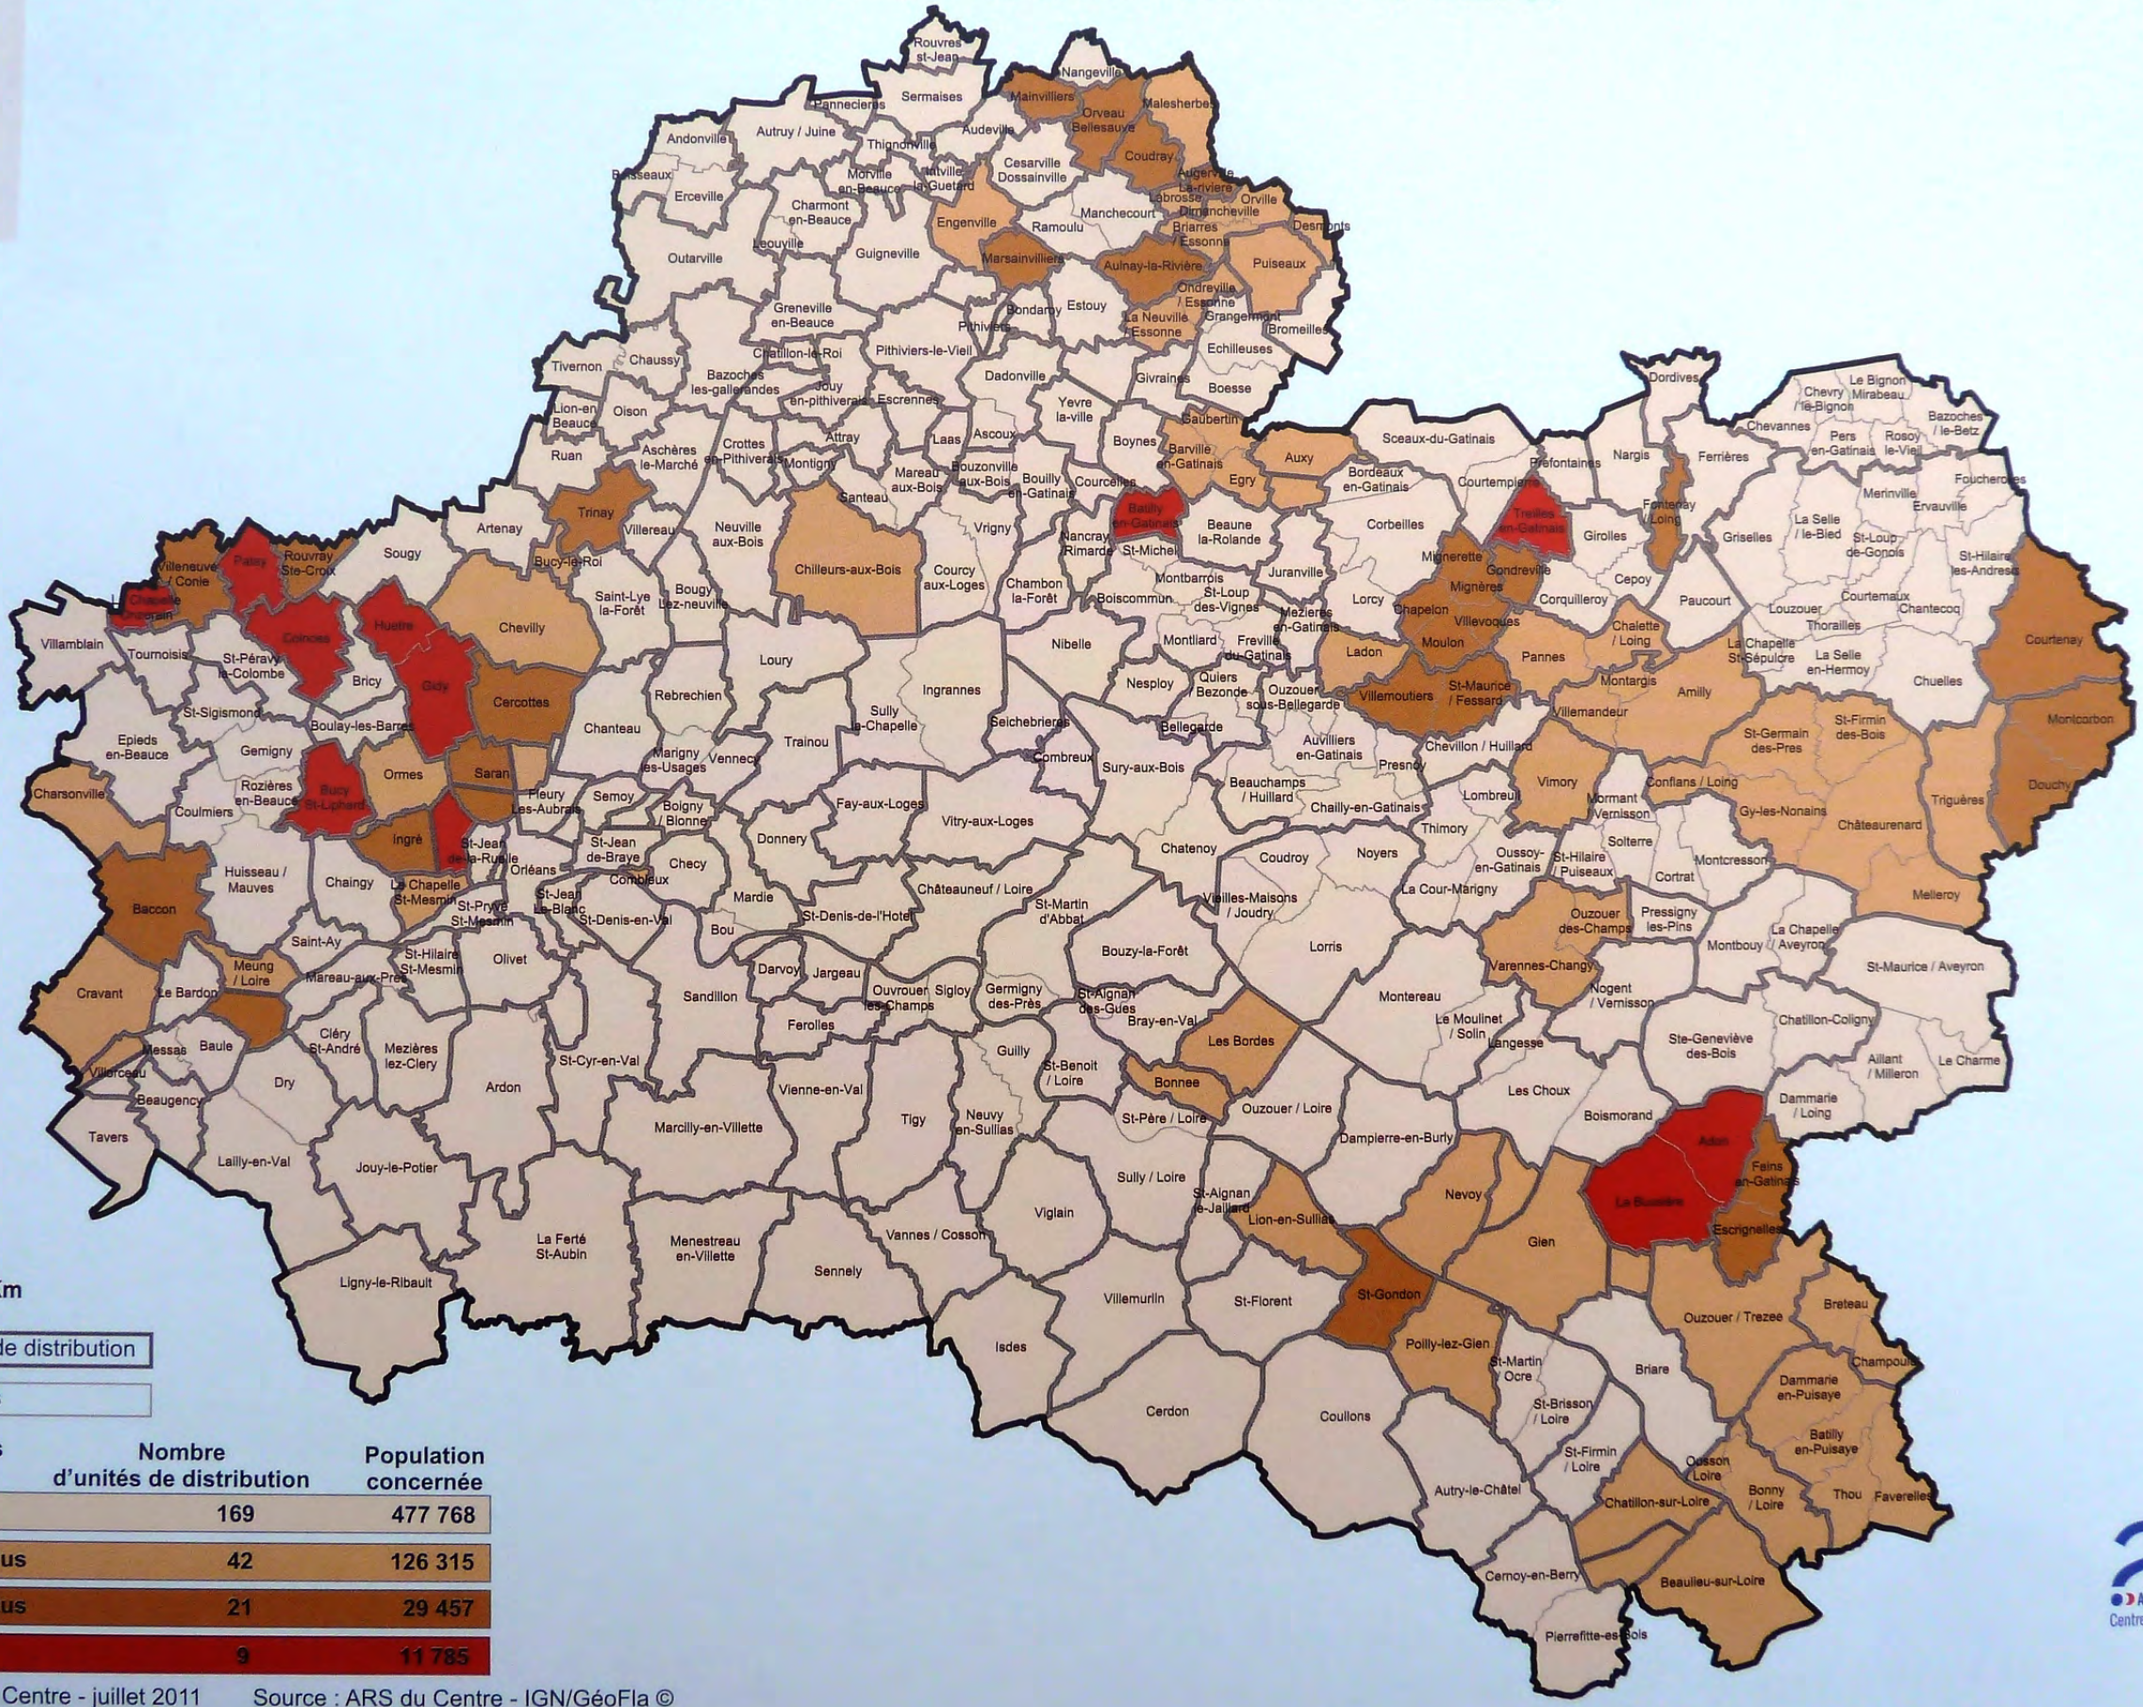

Teneurs moyennes en nitrates	Nombre d'unités de distribution	Population concernée
≤ 25 mg/l	169	477 768
De 25 à 40 mg/l inclus	42	126 315
De 40 à 50 mg/l inclus	21	29 457
> 50 mg/l	9	11 785

Réalisation : ARS du Centre - juillet 2011 Source : ARS du Centre - IGN/GéoFla ©

ars Agence Régionale de Santé Centre